



**TASEV LABORATUVAR VE TEKNİK  
HİZMETLER A.Ş.  
KALİTE KONTROL LABORATUVARI**

Çamlıkaltı Mevkii Fatih Caddesi No: 94Halkalı/İSTANBUL  
Tel : 0 212 698 16 77 Faks: 0 212 698 19 62

**Deney Raporu**  
(Test Report)



Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-0160-T

AB-0160-T

1900000741

07-19

Rapor No/Revizyon No : 1900000741  
Rapor Yayın Tarihi : 26.07.2019  
Müşterinin Adı : TİCARET BAKANLIĞI AVRUPA YAKASI  
Müşterinin Adresi :  
İlgili Firma : BİLGİ DAĞITIM KİTAP KIRTA.BÜRO MALZM.TİC.LTD.ŞTİ.  
Numune Kabul Tarihi : 25.07.2019  
Raporun Toplam Sayfa Sayısı : 3  
Numune Tanımı ve Miktarı : DOSYA SİYAH 1 ADET  
Basvuru No : A23701573  
Urun Model No : BP252-90  
Muhur No : 091167  
Numune Kayıt No : 889  
İlgili Yazı No : 95868328-554.01.01  
İlgili Yazı Tarihi : 24.07.2019  
Numune Teslim Şekli : ALDIRILDI  
Rapor Durumu : GEÇER

Açıklamalar : Bu rapordaki deney sonuçları, Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetim Tebliği : 2019/12) ve ilgili yazınız çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren TASEV Laboratuvar ve Teknik Hizmetler A.Ş. TÜRKAK' tan AB-0160-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ( olması halinde ) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Mühür



Deney Yetkili Personeli

Tolga TUNA

Numune Kabul ve Raporlama  
Sorumlu

Gamze KESKİNOĞLU

Laboratuvar Müdürü

Gizem DAĞHAN

1. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. (This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory).
2. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. (Testing reports without signature and seal are not valid).
3. Rapordaki deney sonuçları laboratuvara müşteri tarafından teslim edilen ve yukarıda tanımlanan numunelere aittir. (Results in this report refer only to the samples submitted by the firm mentioned above)
4. (\*) İşaretli deneyler akreditasyon kapsamı dışındadır. (Tests marked (\*) are outside the scope of accreditation schedule.)



**TASEV LABORATUVAR VE TEKNİK  
HİZMETLER A.Ş.  
KALİTE KONTROL LABORATUVARI**

Çamlıkaltı Mevkii Fatih Caddesi No: 94Halkalı/İSTANBUL  
Tel : 0 212 698 16 77 Faks: 0 212 698 19 62


**Deney Raporu**  
(Test Report)

AB-0160-T

1900000741

07-19

**Numune Fotoğrafı**

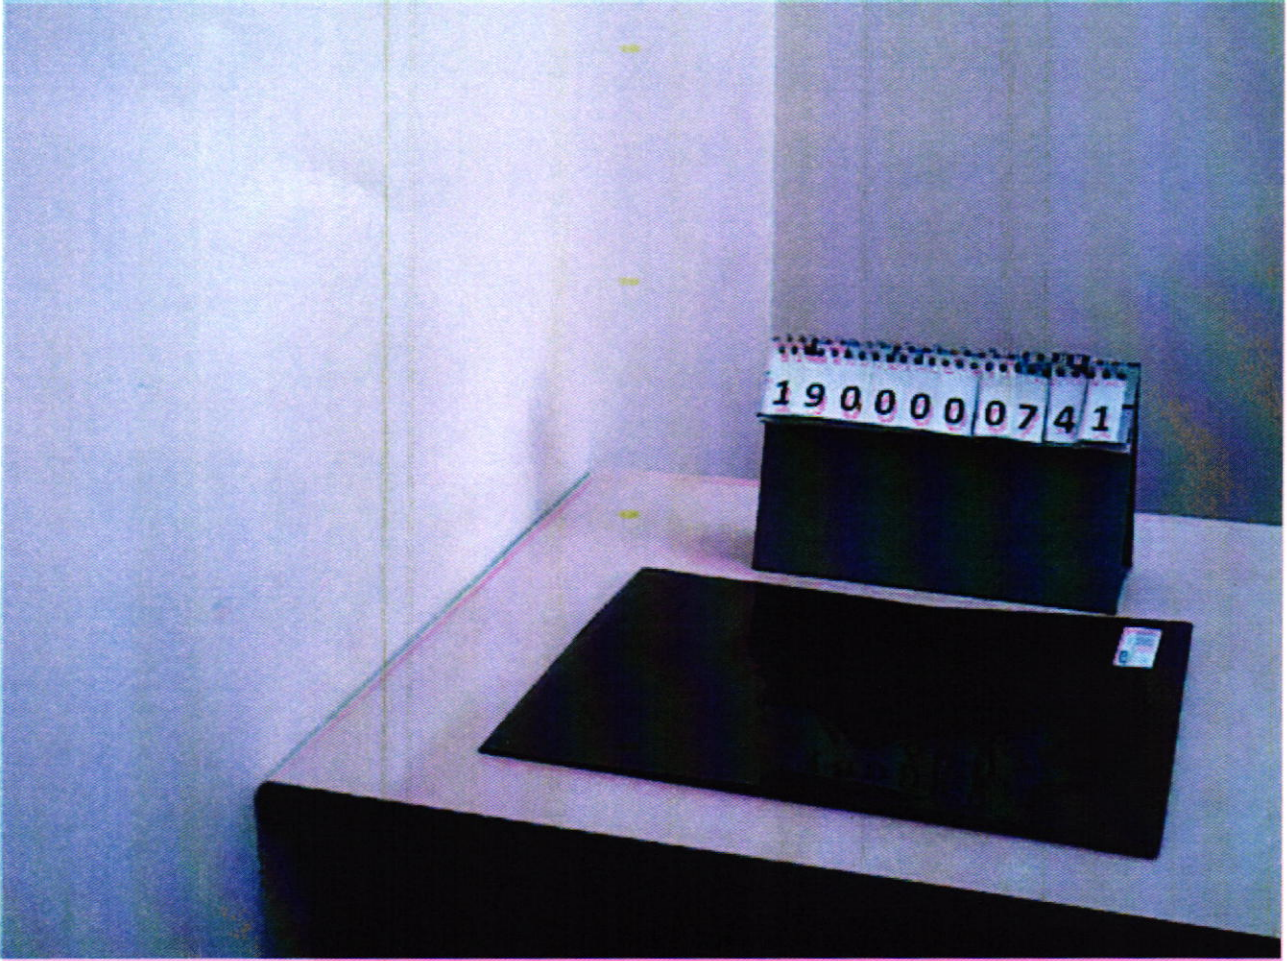

1. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. (This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory).
2. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. (Testing reports without signature and seal are not valid).
3. Raporadaki deney sonuçları laboratuara müşteri tarafından teslim edilen ve yukarıda tanımlanan numunelere aittir. (Results in this report refer only to those samples submitted by the firm mentioned above)
4. (\*) İşaretli deneyler akreditasyon kapsamı dışındadır. (Tests marked (\*) are outside the scope of accreditation schedule.)





**TASEV LABORATUVAR VE TEKNİK  
HİZMETLER A.Ş.  
KALİTE KONTROL LABORATUVARI**

Çamlıkaltı Mevkii Fatih Caddesi No: 94Halkalı/İSTANBUL  
Tel : 0 212 698 16 77 Faks: 0 212 698 19 62

**Deney Raporu**  
(Test Report)

AB-0160-T

1900000741

07-19

| NUMUNE NO         | PARÇA NO | Parça                      | AÇIKLAMA |
|-------------------|----------|----------------------------|----------|
| A DOSYA - - SİYAH | Parça 1  | GÜMÜŞ BASKI                | -        |
| A                 | Parça 2  | METAL KISIM                | -        |
| A                 | Parça 3  | METAL ÜZERİ ŞEFFAF PLASTİK | -        |
| A                 | Parça 4  | SİYAH PLASTİK              | -        |
| A                 | Parça 5  | İP                         | -        |

**Kimyasal Deneylerin Özet Tablosu**

| Deneyin Uygulandığı Parça ve Değerlendirme |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Uygulanan Deney                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KADMİYUM TAYİNİ                            | P | P | P | P | P |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

**Açıklama**

- P :** Sonuç, istenen değerleri karşılamaktadır.  
**F :** Sonuç, istenen değerleri karşılamamaktadır.  
**X :** İlgili parça istenen Deney için uygulanabilir değildir veya Deney numuneye uygulanmamıştır.  
**LS :** Numune test için yeterli değildir.

**Numune Tanımı : DOSYA SİYAH**

**Toplam Kadmiyum(Cd) Tayini - Mikro Dalga Parçalama Metodu**

TS EN 1122: Mart 2007

Deney Başlangıç Tarihi : 25.07.2019 Deney Bitiş Tarihi : 26.07.2019


| Deney parçaları | Deney Sonuçları (%) | İstenen Değerler (%) | Değerlendirme |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1               | N.D                 | < 0,01               | GEÇER         |
| 2               | N.D                 | < 0,01               | GEÇER         |
| 4+3             | N.D                 | < 0,01               | GEÇER         |
| 5               | N.D                 | < 0,01               | GEÇER         |

Deneyde kullanılan cihaz: İndüktif eşleşmiş plazma (ICP) ve Kütle spektroskopisi (MS) Test Cihazı, Mikrodalga Parçalama Cihazı

N.D.=Not detected. (Tespit edilmedi.)

Detection Limit (En Düşük Tespit Limiti): Kadmiyum = 1 mg/kg

Olması halinde, beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin k= 2 olan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda % 95 oranında güvenlilik seviyesi sağlamaktadır.



1. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. (This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory).

2. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. (Testing reports without signature and seal are not valid).

3. Raporadaki deney sonuçları laboratuvara müşteri tarafından teslim edilen ve yukarıda tanımlanan numunelere aittir. (Results in this report refer only to the samples submitted by the firm mentioned above)

4. (\*) İşaretili deneyler akreditasyon kapsamı dışındadır. (Tests marked (\*) are outside the scope of accreditation schedule.)